



Apă Ilfov
SOCIETATE PUBLICA DE APA
PROIECT DE ÎNTERZICERE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Statia de Epurare Bragadiru, Soseaua

Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov


Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI Nr. 217 Data: 25.03.2019

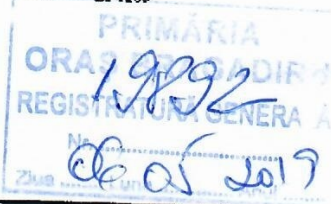

BENEFICIAR (Nume si adresa):	SC APA CANAL ILFOV SA Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov
COMANDA NR.:	617/21.03.2019
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	APA POTABILA Cod proba: 217
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	21.03.2019, 9 ¹² , de la GRADINITA NR. 2 Bragadiru, Judetul Ilfov
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml - de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 199/21.03.2019, in prezenta si la indicatiile beneficiarului. Prelevarea nu este acreditata RENAR
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	21.03.2019, 12 ⁰⁰
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	21.03.2019 - 25.03.2019
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-3:2012, SR ISO 5667-10:1993, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 5.7
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

Denimirea indicatorului	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf. L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate
Bacterii coliforme (coliformi totali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308- 1/2015/A1 :2017	0	0
Escherichia coli (coliformi fecali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308- 1/2015/A1 :2017	0	0
Numar colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222- 2004	Nici o modificare anormala	0
Numar colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222- 2004	Nici o modificare anormala	0

Exemplar nr. 1/2

Page 1 of 2

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondenta
Calea Bucurestilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25706173
Capital Social: 65.585.800 RON



**LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE**
Punct de lucru: Statia de Epurare Bragadiru, Soseaua
Alexandriei, Oras Bragadiru, nr.329, Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la GRADINITA NR. 2 Bragadiru, Judetul Ilfov

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 217
Metode electrochimice				
pH	Unitati pH	SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	8,2 / 17,0°C
Conductivitate	µS/cm	SR EN 27888:1997	2500	426 / 17,4°C
Metode turbidimetrice				
Turbiditate	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	< 0,05
Metode volumetrice				
Clor liber	mg/l	SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	0,052
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	5	1,58
Duritate*	°DH	SR ISO 6059 :2008	>5	< 0,281
Metode spectrofotometrice				
Azotati (Nitrati)	mg/l	SR ISO 7890-3:2000	50	0,951
Azotiti (Nitriti)	mg/l	SR EN 26777/C91:2006 SR EN 26777:2002	0,5	0,100
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150-1:2001	0,5	0,203
Fier	µg/l	SR ISO 6332/C91:2006	200	60
Mangan*	µg/l	SR ISO 6333:1997	50	< 10

Nota:

Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR

Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081).

Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU.

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile
Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei
Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
ing.ch.DONCESCU MONICA

RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE
biolog DANCIU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile
si Ape Uzate

Exemplar nr. 1/2

Page 2 of 2

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. Sediu social: Str. Livada nr.94 Pantelimon, Ilfov	Punct de corespondență Calea Bucurestilor, nr.222C Otopeni, Ilfov	Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro	Website: www.acilfov.ro Reg. Com. J23/4493/2009 C.U.I. RO25709173 Capital Social: 65.585.800 RON
---	---	---	---